
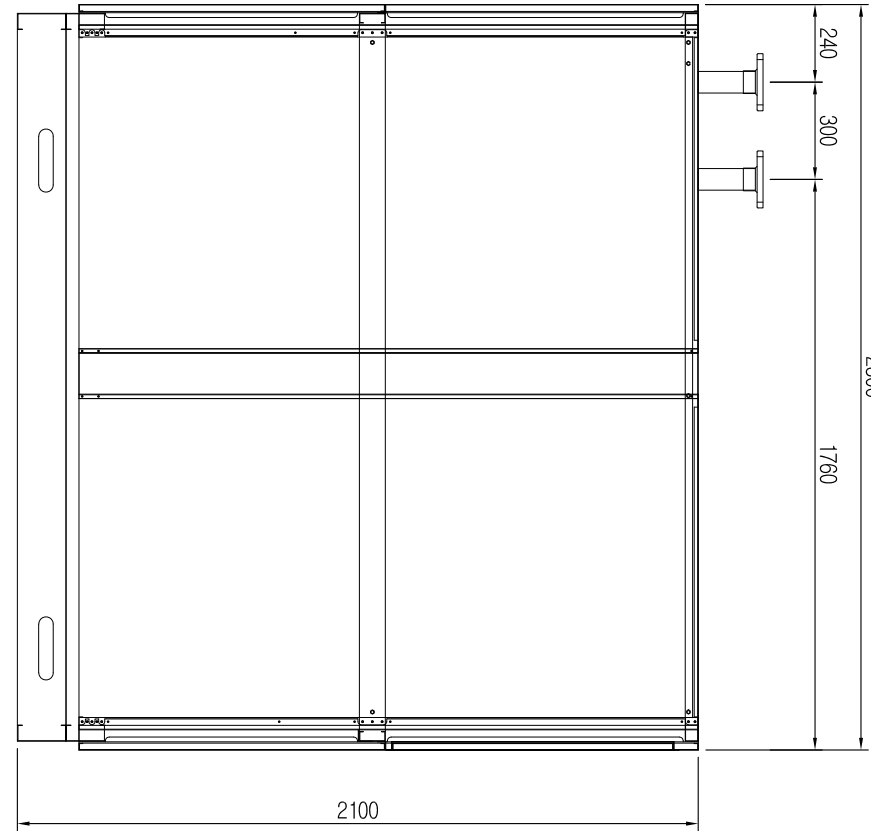




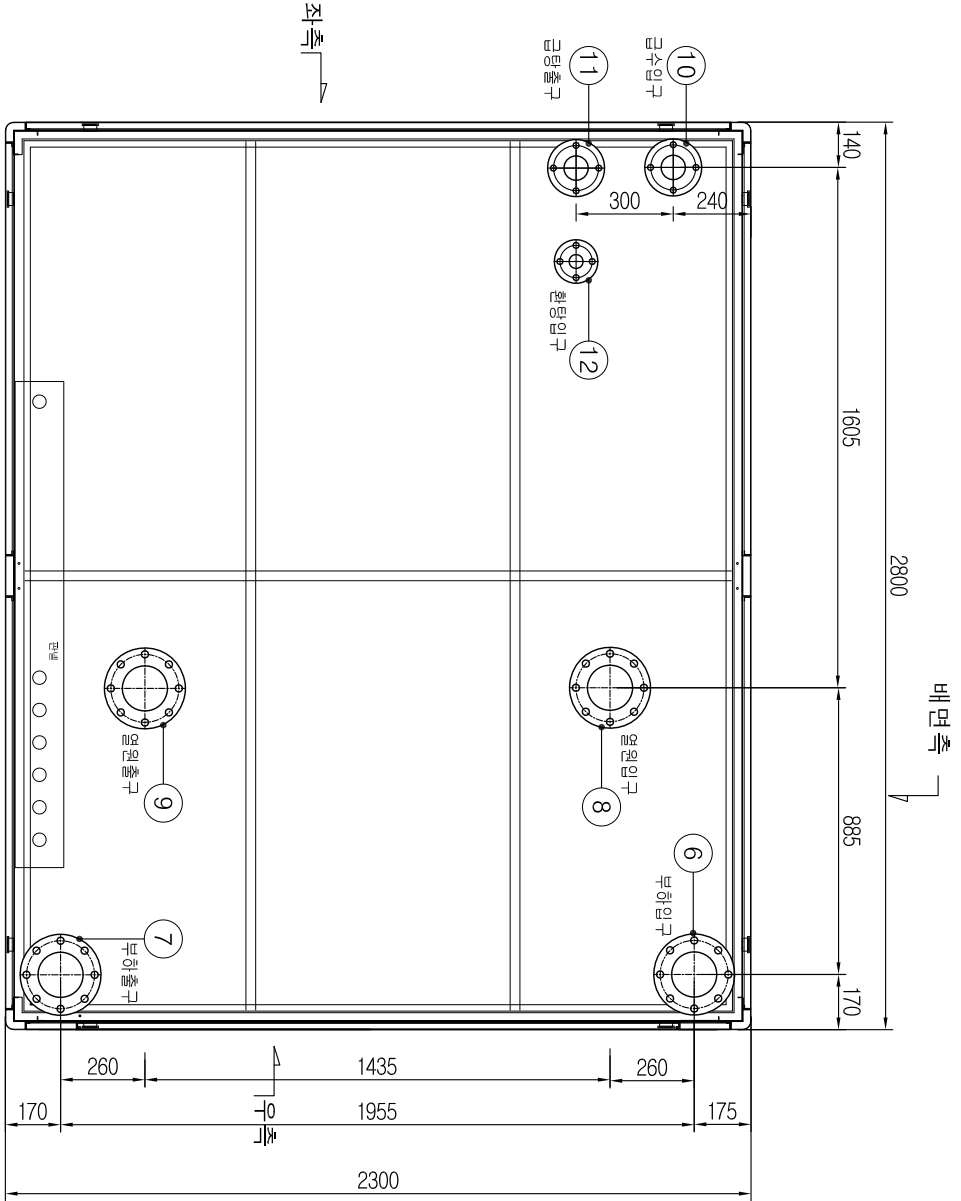


구분	명칭	비고
①	케이스 : 2,800(L)*2,300(W)*2,100(H)	
②	볼트메타, 임페어메타	
③	지열히트펌프 모니터	
④	디지프레사	
⑤	전기판넬 000R	
⑥	부하측 입구 배관 접속구 125A	
⑦	부하측 출구 배관 접속구 125A	
⑧	열원측 입구 배관 접속구 125A	
⑨	열원측 출구 배관 접속구 125A	
⑩	금수측 입구 배관 접속구 65A	
⑪	금탕측 출구 배관 접속구 65A	
⑫	환풍측 입구 배관 접속구 32A	

*각 입.출구 배관치수는 20~30mm 오차가 있을수 있음.

평면도

좌측면도

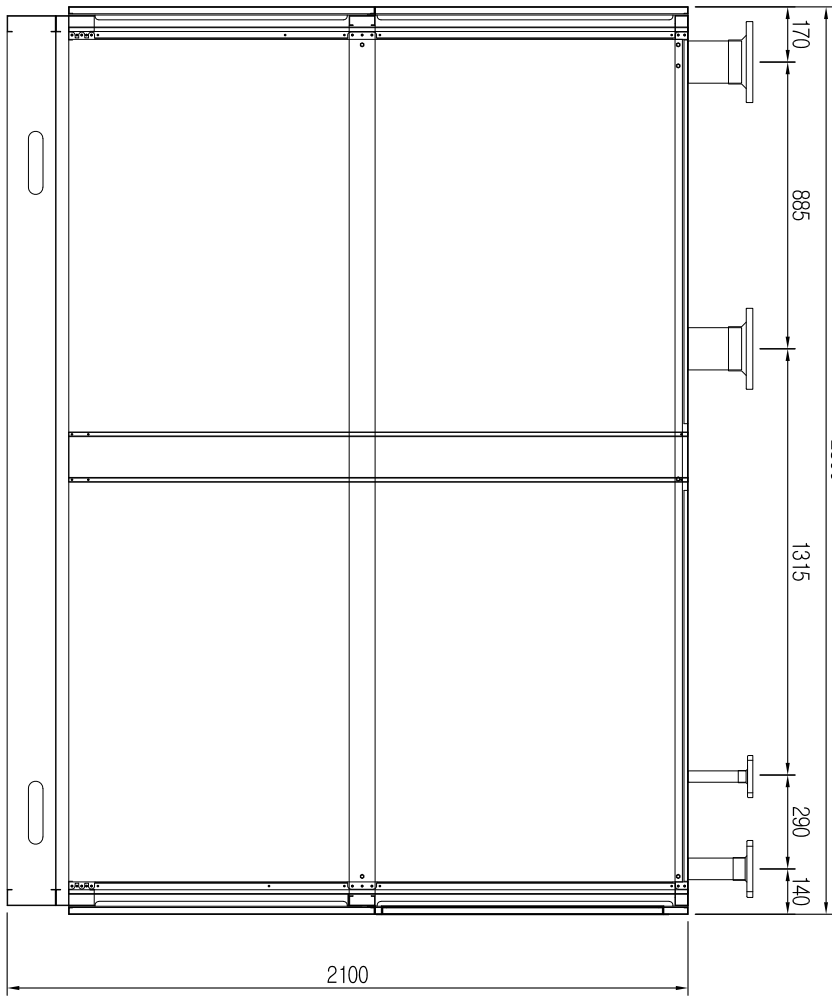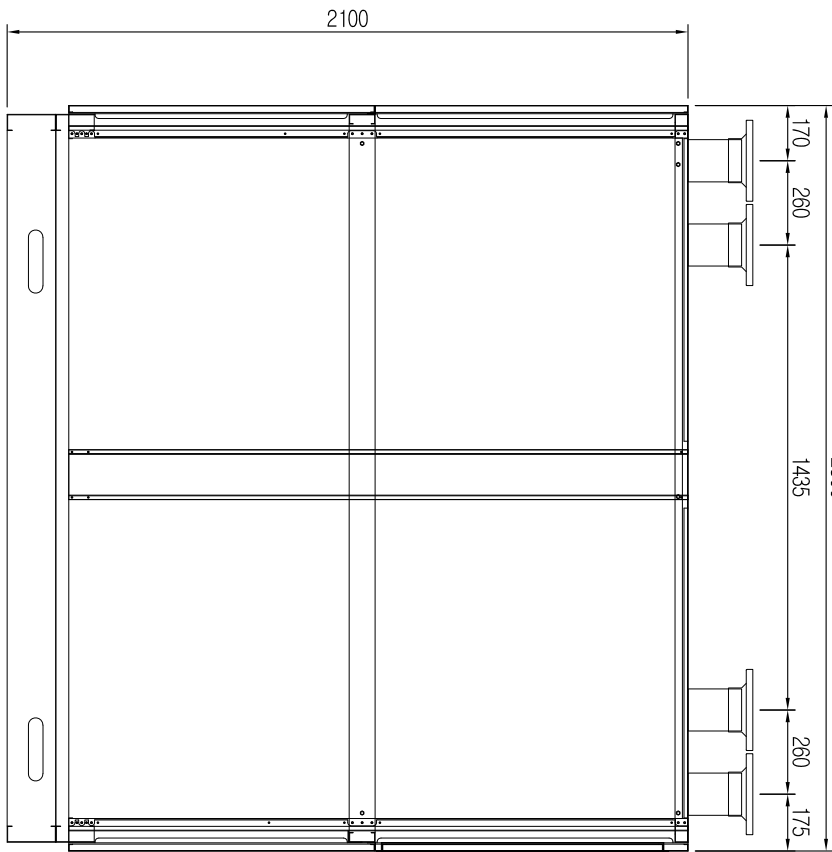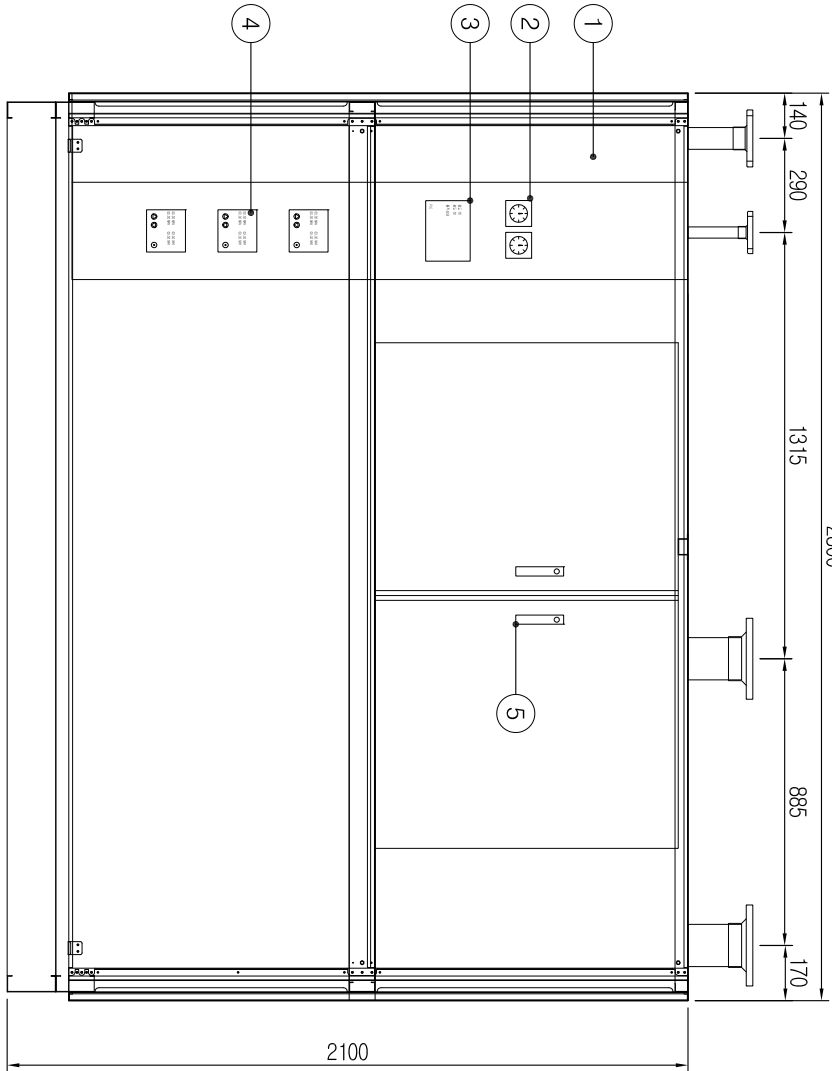

정면도(모니터측)

우측면도

배면도

△	/	/							
△	/	/							
△	/	/							
NO	DATE								

APPROVED BY	CHK'D BY	DESIGNED BY
승인	임사	설계

출력	SCALE
1/20(A3)	
DATE	DRAWN BY
	최도